





- 

split indoor unit 12.000btu/h- A/C 12 A-L
- 

split indoor unit 24.000btu/h- A/C 24 A-B
- 

split outdoor unit 12.000btu/h- A/C 12 A-L
- 


split outdoor unit 24.000btu/h - A/C 24 A-B

split indoor unit

split outdoor unit

υφιστάμενη εσωτερική κλιματιστική μονάδα προς αντικατάσταση

υφιστάμενη εξωτερική κλιματιστική μονάδα προς αντικατάσταση

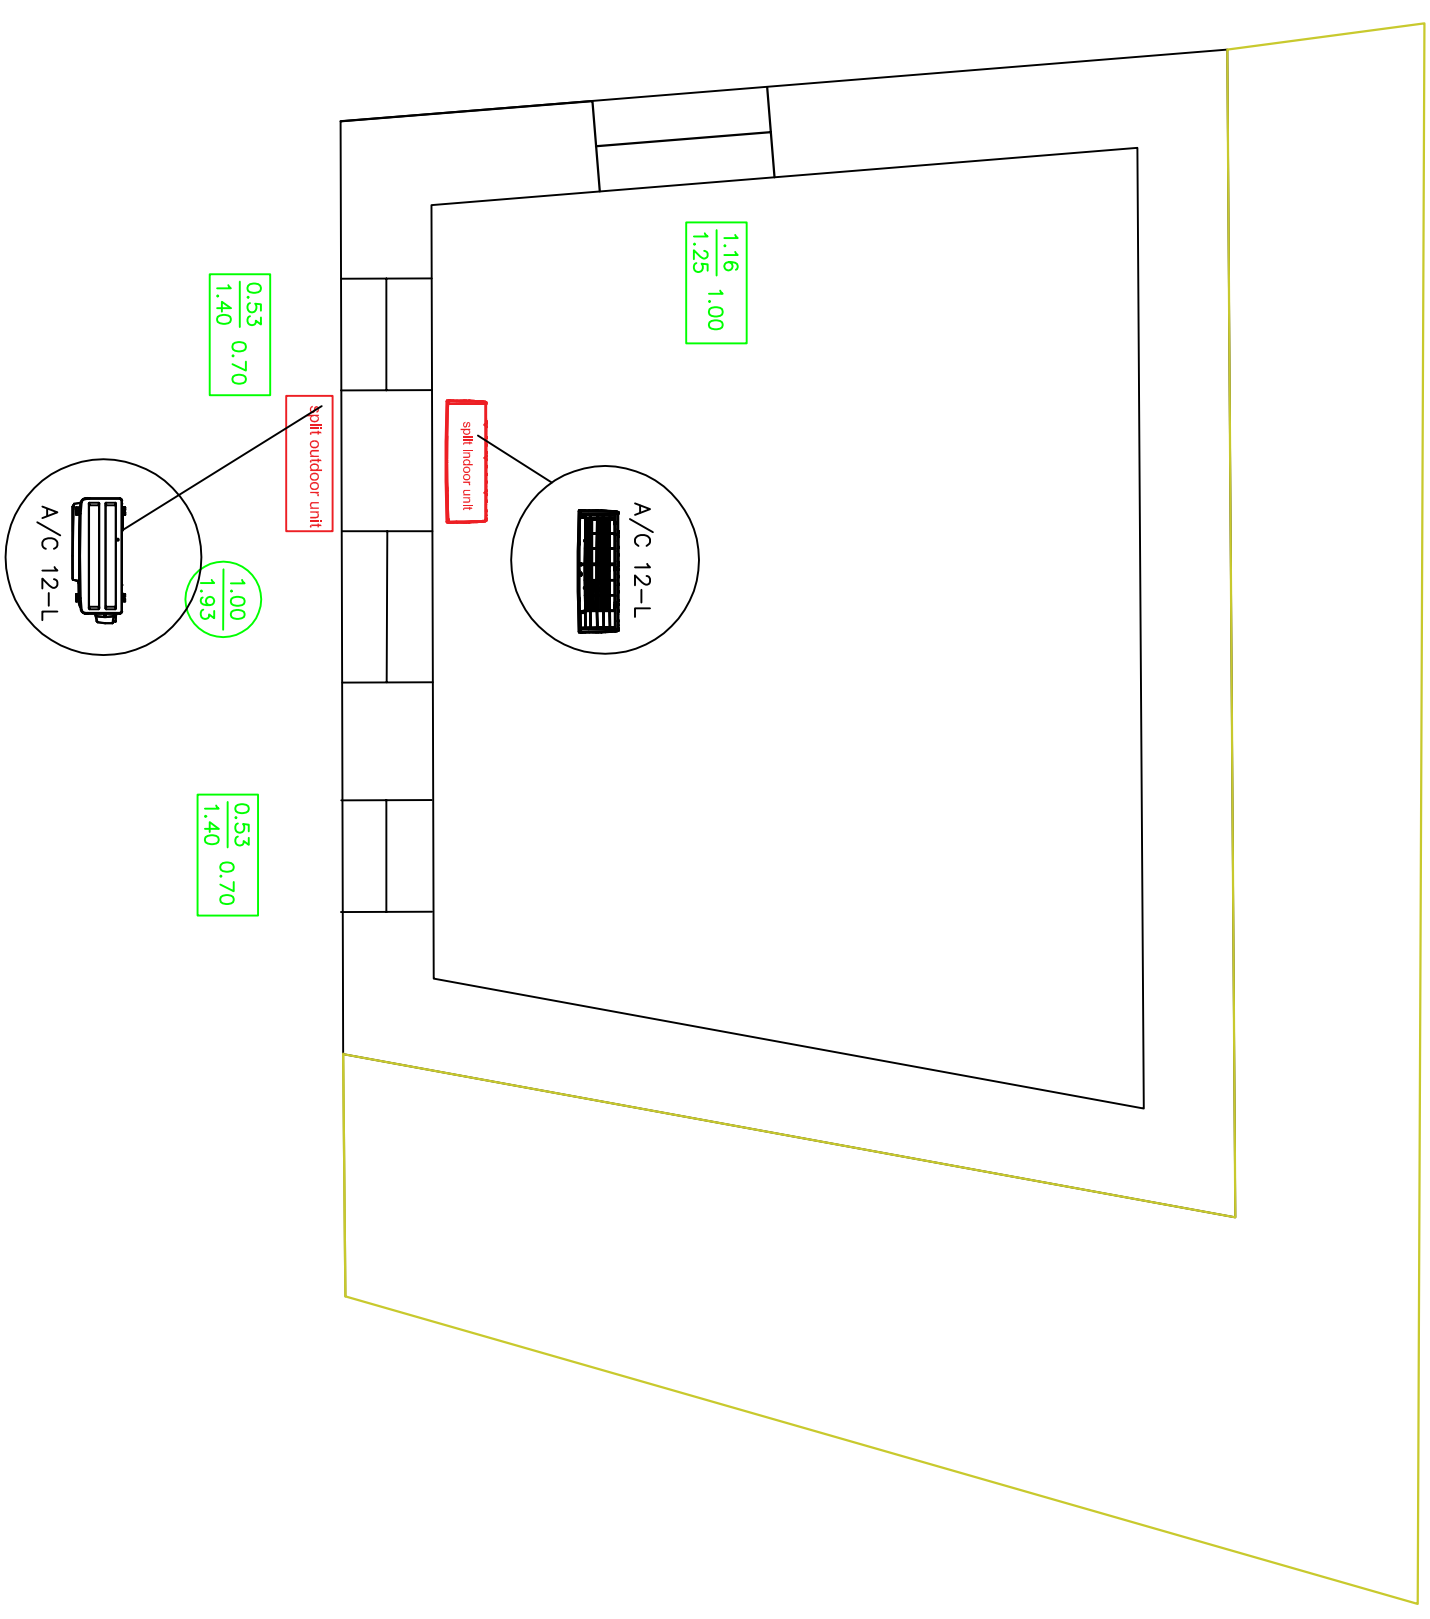

ΚΤΙΡΙΟ 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ	
ΘΕΣΗ: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΤΥΛΙΣΟΣ " Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΚΑ.2
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50	
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΕΛΕΓΧΟΣ: