
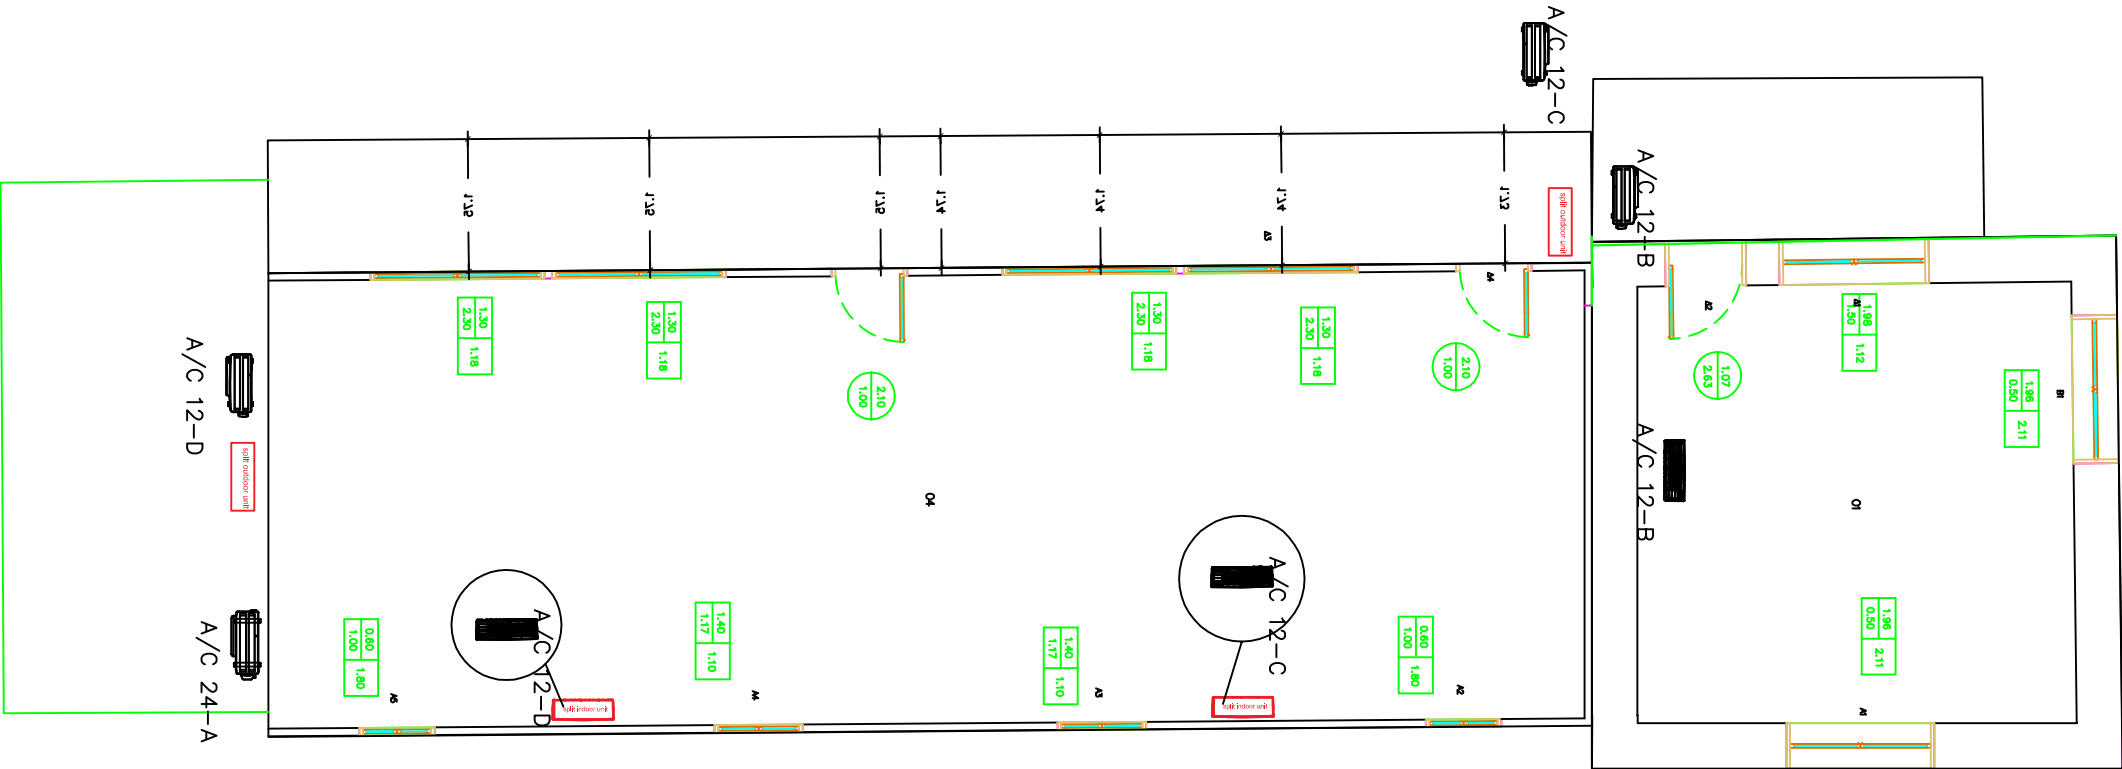


ΚΤΙΡΙΟ 2&3

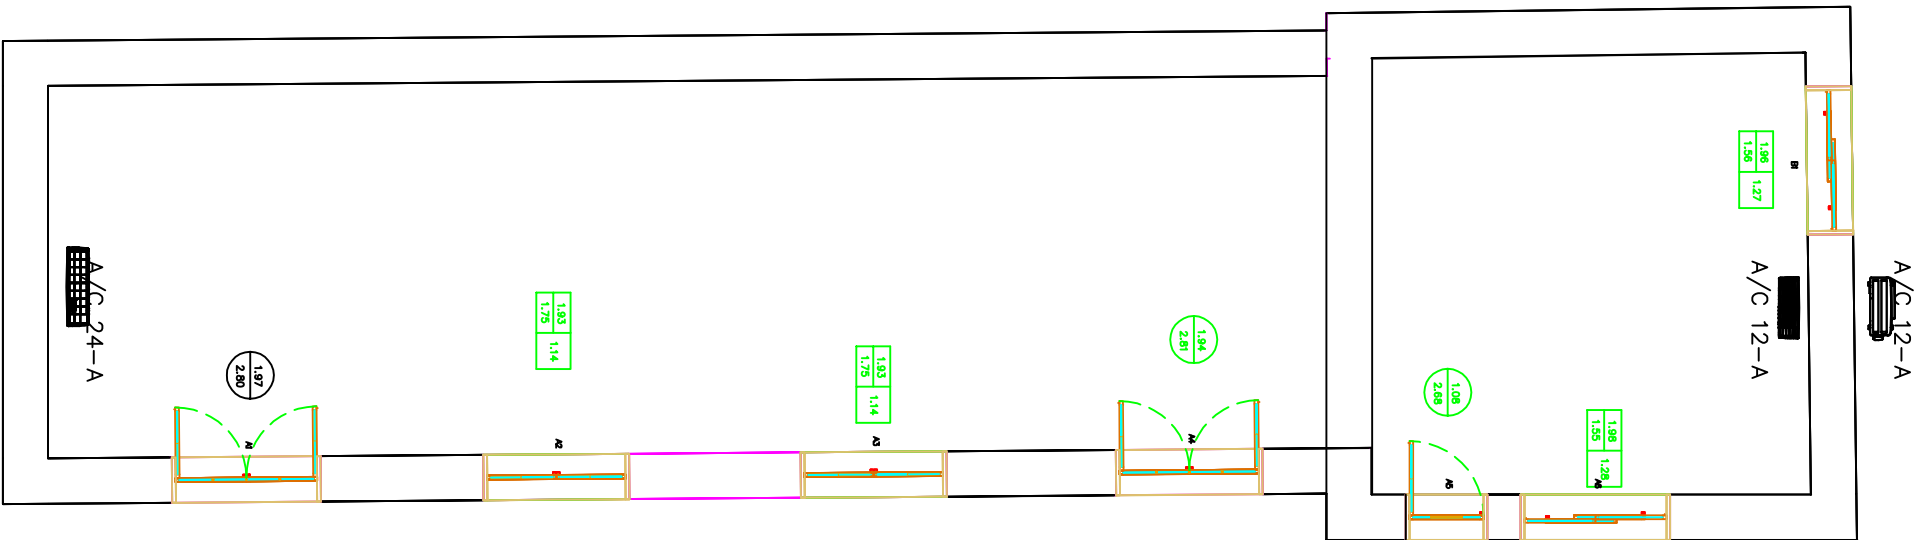

 υποστάμενη εσωτερική κλιματιστική μονάδα προς αντικατάσταση
 υποστάμενη εξωτερική κλιματιστική μονάδα προς αντικατάσταση

 split indoor unit 12,000btu/h- A/C 12 A-L
 split indoor unit 24,000btu/h- A/C 24 A-B
 split outdoor unit 12,000btu/h- A/C 12 A-L
 split outdoor unit 24,000btu/h - A/C 24 A-B

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ

ΘΕΣΗ: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΤΥΛΙΣΟΣ "
Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΚΑ.1
ΚΑΙΜΑΚΑ : 1/100	

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΕΛΕΓΧΟΣ: