







- 

υφιστάμενη εσωτερική κλιματιστική μονάδα προς αντικατάσταση
- 


υφιστάμενη εξωτερική κλιματιστική μονάδα προς αντικατάσταση
- 

split indoor unit 12.000btu/h- A/C 12 A-L
- 

split indoor unit 24.000btu/h- A/C 24 A-B
- 

split outdoor unit 12.000btu/h- A/C 12 A-L
- 

split outdoor unit 24.000btu/h - A/C 24 A-B

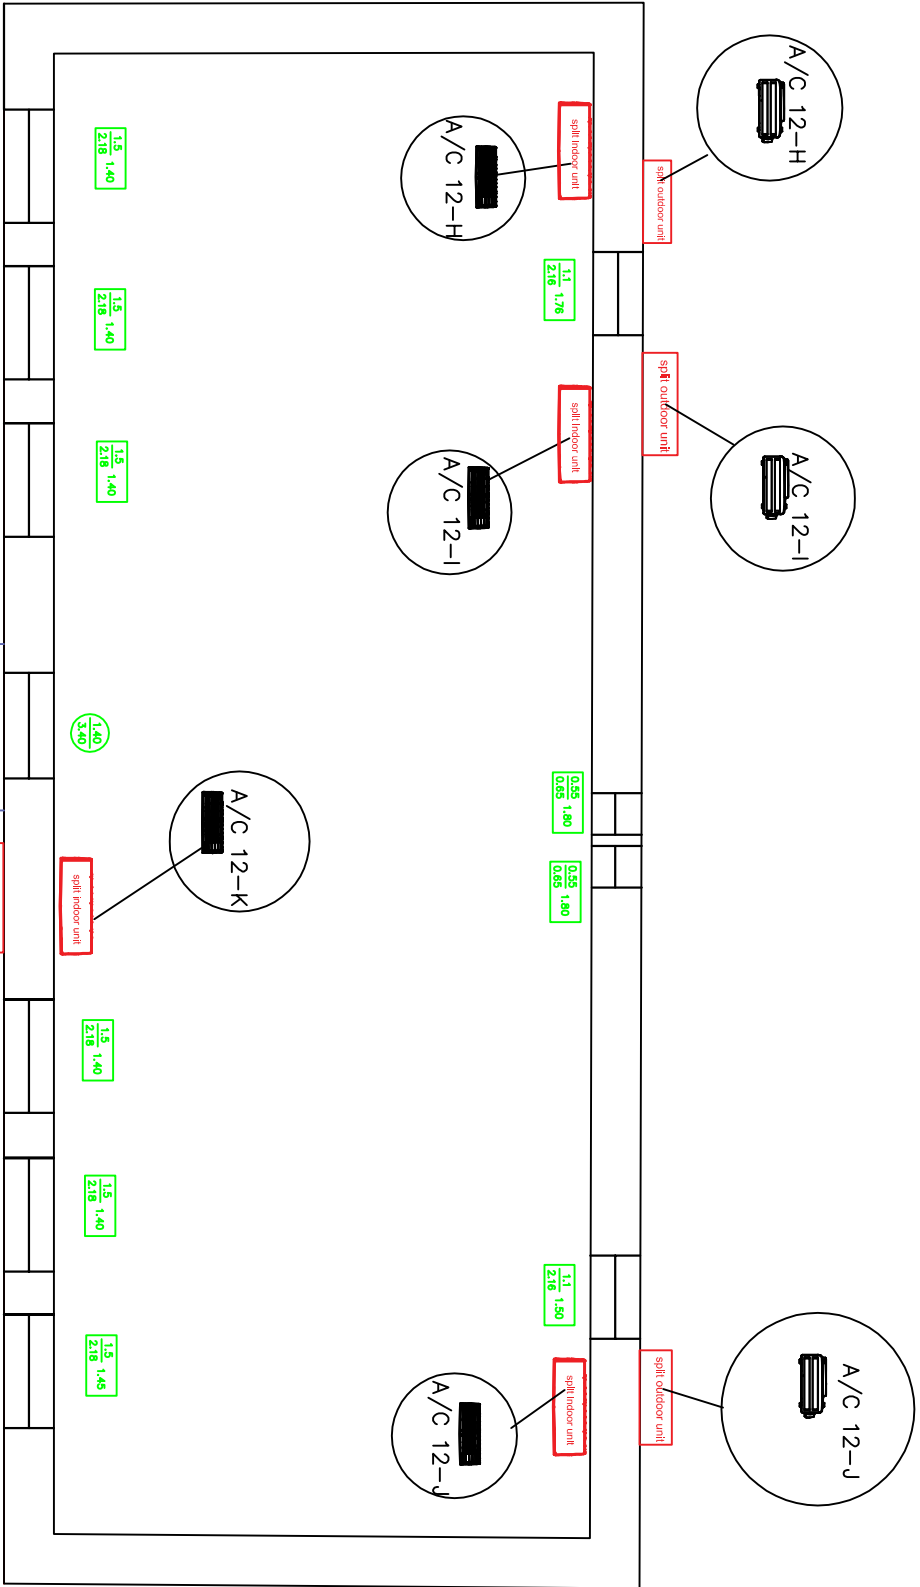

ΚΤΙΡΙΟ 5

|  |            |
|--|------------|
|  |            |
| ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ<br>ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΝΙΣΟΥ                      |            |
| ΘΕΣΗ: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΤΥΝΙΣΟΣ "<br>Δ.Ε. ΤΥΝΙΣΣΟΥ<br>ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |            |
| ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:<br><br>ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ   |            |
| ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:  | ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ |
| ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   | Κ\Λ.3      |
| ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/100  |            |
|  |            |