ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ PP/PE ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

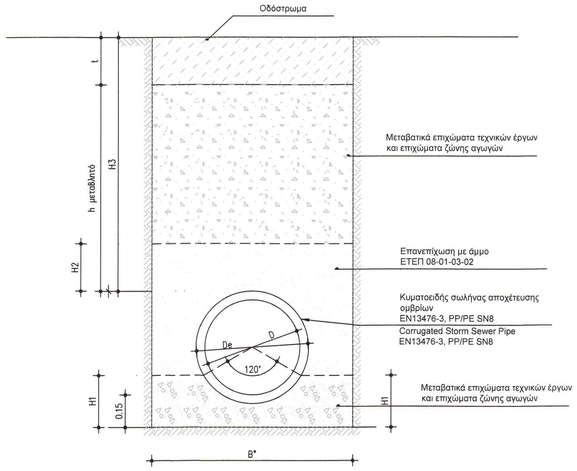

'Εδραση
Τύπος Ι
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

DN	Εξωτερική Διάμετρος Αγωγού σε mm De	Εσωτερική Διάμετρος Αγωγού σε mm D	Πλάτος σκάμματος σε mm B				'Εδραση			
			Βάθος εκσκαφής σε m							
			<1.25	>1.25-1.75	>1.75-4.00	>4.00	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (m) min	H3 (m) max
315 (OD)	315	276.6	700	700	800	900	210	300	0.80	6.10
300 (ID)	344	300.0	700	700	800	900	210	300	0.80	6.10
400 (ID)	460	400.0	1000	1100	1100	1200	235	300	0.80	5.40
600 (ID)	691	600.0	1400	1400	1500	1600	277	300	0.80	4.40
800 (ID)	925	799.0	1700	1800	1800	1900	319	300	0.70	4.30
1000 (ID)	1140	1000.0	2200	2100	2200	2200	365	300	0.60	4.00

ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-01-03-01

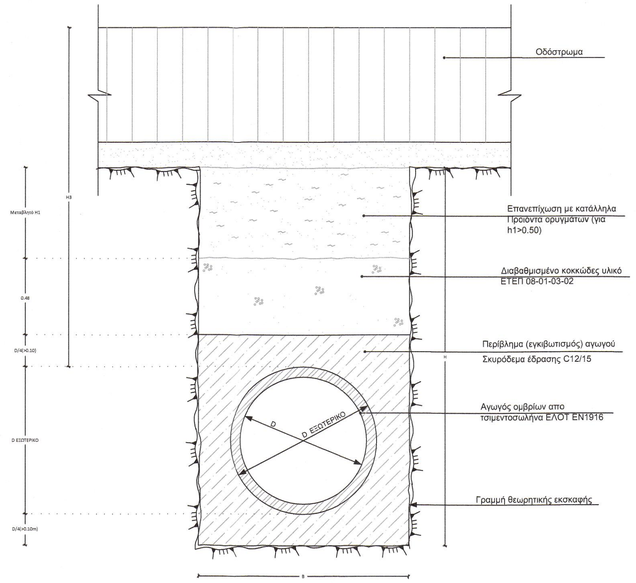

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Φ1400
ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ Σ1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΟΛΙΚΟ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑ

D	ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	D ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΦΡΟΥ (B)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (H3)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΣΚΑΦΗΣ
M	M	M	M	M3	M3	M3	M3	M3
1.40 *	0.130	1.660	2.10	3.78	0.76		(H-2.66)x2.10	2.10xH

(*) ΓΙΑ D>1.00 ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΦΡΟΥ 0.50x0.50(z=1.50)

κλίμακα 1:20

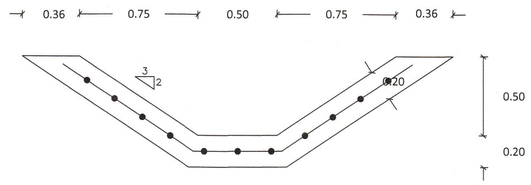

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (ΑΝΑ Μ.Μ.)

Σκυροδεμα C25/30 :	0.55 μ^3/μ.μ.
Πλεγμα T196 : 2.55 x3.10 χλγρ./μ^2 x 1.15 =	9.09 χλγρ./μ.μ.
Πληρωση Αρμων (ανα θεση) :	0.55 μ^2
Σφραγιση κατακορυφων η κεκλιμενων Αρμων (ανα θεση) :	1.80 μ.
Σφραγιση οριζοντιων Αρμων (ανα θεση) :	1.22 μ.

PARASKEVI KOUTANTOU

PARASKEVI KOUTANTOU
Apr 3 2023 1:34 PM

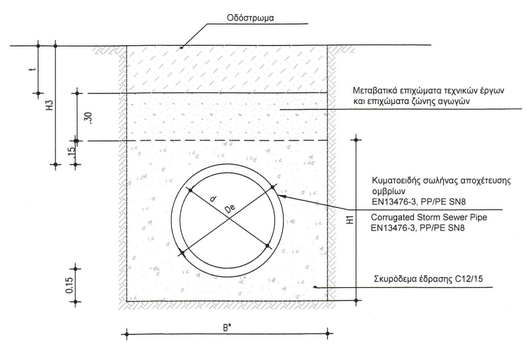

Ολικός Εγκιβωτισμός
Τύπος ΙΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

DN	Εξωτερική Διάμετρος Αγωγού σε mm De	Εσωτερική Διάμετρος Αγωγού σε mm D	Πλάτος σκάμματος σε mm B				Ολικός Εγκιβωτισμός	
			Βάθος εκσκαφής σε m					
			<1.25	>1.25-1.75	>1.75-4.00	>4.00	H1 (mm)	H3 (m) max
315 (OD)	315	276.6	700	700	800	900	615	0.80
400 (ID)	460	400	1000	1100	1100	1200	730	0.80
600 (ID)	691	600	1400	1400	1500	1600	946	0.80
800 (ID)	925	799	1700	1800	1800	1900	1163	0.70
1000 (ID)	1140	1000	2200	2100	2200	2200	1370	0.60

ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-01-03-01

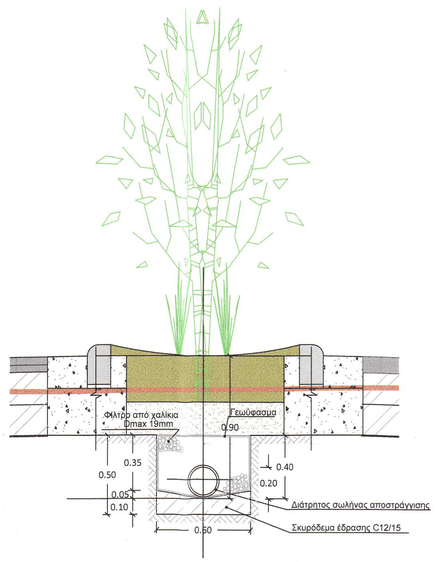

Αγωγός στραγγιστηρίου
Τύπος IV
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

DN	Εξωτερική Διάμετρος Στραγγιστηρίου Αγωγού σε mm De	Εσωτερική Διάμετρος Στραγγιστηρίου Αγωγού σε mm D
200 (OD)	200	175.8

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΕΡΓΟ:
Επικαιροποίηση - Τροποποίηση της Μελέτης «Ανάπλασης της Οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Υδραυλική μελέτη οδοποιίας.

ΘΕΣΗ: Επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού, με ανατολική αφετηρία το όριο των Δήμων Ηρακλείου - Μαλεβιζίου (Χ.Θ. 0+000) μέχρι τον αρ. 123 της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Χ.Θ. 2+574), στον οικισμό Γάζι

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
Γ.Τ.Β. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.
Αγαθουπόλεως 64, Αθήνα 112 52
Τηλ. 210 8665622 & Fax 210 8665626
e-mail: anodos@anodos.com.gr

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ	03/12/2021	Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	03/12/2021	Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ	

G						
F						
E						
D						
C						
B						
A						
ΑΝΑΘ. REV.	ΗΜ / ΝΙΑ DATE	ΣΥΝΤ. INIT.	ΕΛΕΓΧ. CHK	ΟΝΟΜΑ NAME	ΥΠΟΓΡ. SIGN.	

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑι με την 3727/17-2-92 απόφαση της Δ.Τ.Υ/Π.Κ
1-2-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ:
ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Τ1

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:20

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Μελετητής
σφραγίδα - υπογραφή

Γ.Τ.Β. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.
Γ.Τ.Β. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 64, 112 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 86.65.622 - FAX 210 86.65.626
ΑΦΜ: 099785358 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121813201000

Θεώρηση Υπηρεσίας
2/2/22
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧ